CMA 230010260652
CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L4494

正本

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号： Q2023A0020

样品名称： 玻璃管

委托单位： 泰兴市龙腾光热材料科技有限公司

标示生产单位： /

检验类别： 委托检验

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

声　　明

1.《检验报告》无检验单位公章或检验报告专用章无效。

2.复制《检验报告》，未重新加盖检验单位公章或检验报告专用章无效。

3.未经本所书面批准，复制《检验报告》的部分内容无效。

4.《检验报告》涂改无效。

5.对《检验报告》有异议，应于接到《检验报告》之日起七日内向检验单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检验报告》。

6.《检验报告》无检验人、审核人、批准人签字无效。

7.只对送检样品负责。

8.未经本所书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

检验单位地址：北京市西城区新街口水车胡同13号

邮 政 编 码：100035

电　　话：010-50950470、010-50950474

传　　真：010-50950470

E-mail: glassncsqs@163.com

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号：Q2023A0020　　共3页 第1页

样品名称	玻璃管		
样品批号	20230625	规格型号	58*4
商　　标	/	样品数量	1根
样品批量	1	生产日期	20230625
委托单位名称	泰兴市龙腾光热材料科技有限公司		
委托单位地址	泰兴市虹桥镇泰常路88号		
标示生产单位名称	/		
标示生产单位地址	/		
检验数量	1根	检验日期	2023-07-14 2023-08-23
检验项目	部分检验		
检验依据和/或判定原则	GB/T 28194-2011玻璃双线法线热膨胀系数的测定；GB/T1594-2008纤维玻璃化学分析方法		
检验结论	经对送检样品依据GB/T 28194-2011标准进行线热膨胀系数检验，经过送检样品依据GB/T1594-2008标准进行二氧化硅含量、三氧化二铝含量、三氧化二铁含量、氧化钾含量、氧化钠含量、三氧化二硼含量检验,检验结果见本报告数据页。 （检验报告专用章）		
备注			

检验人（签字）：　　日 期：2023-08-23

审核人（签字）：　　日 期：2023-08-23

批准人（签字）：　　日 期：2023-08-23

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

委托检测报告

报告编号： Q2023A0020　　样品名称： 玻璃管


检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
线热膨胀系数	/	$3.42\times10^{-6}K^{-1}$	/
二氧化硅含量	/	80.82%	/
三氧化二铁含量	/	0.026%	/
三氧化二铝含量	/	1.80%	/
氧化钾含量	/	0.059%	/
氧化钠含量	/	2.82%	/
三氧化二硼含量	/	13.69%	/

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号：Q2023A0020　样品名称：玻璃管

样品照片页

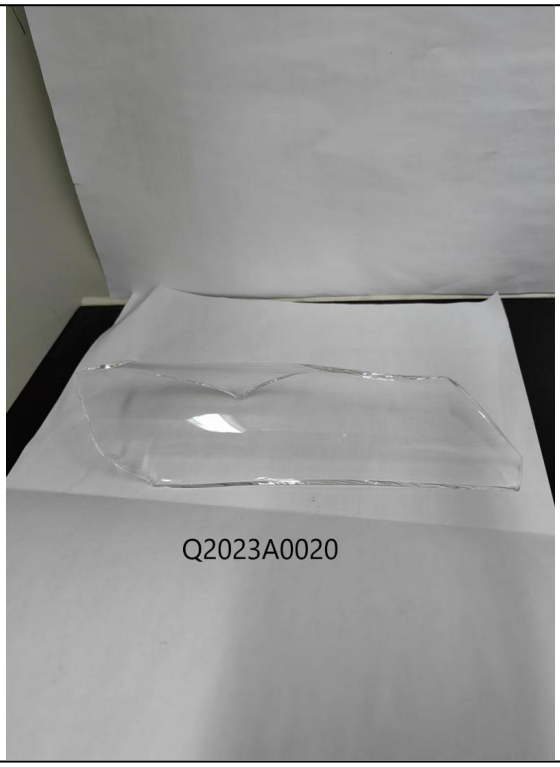

Q2023A0020-样品照片.jpg

以下空白